


# KRO DBV

## Behovsstyrt ventilasjon

### Temperaturstyring

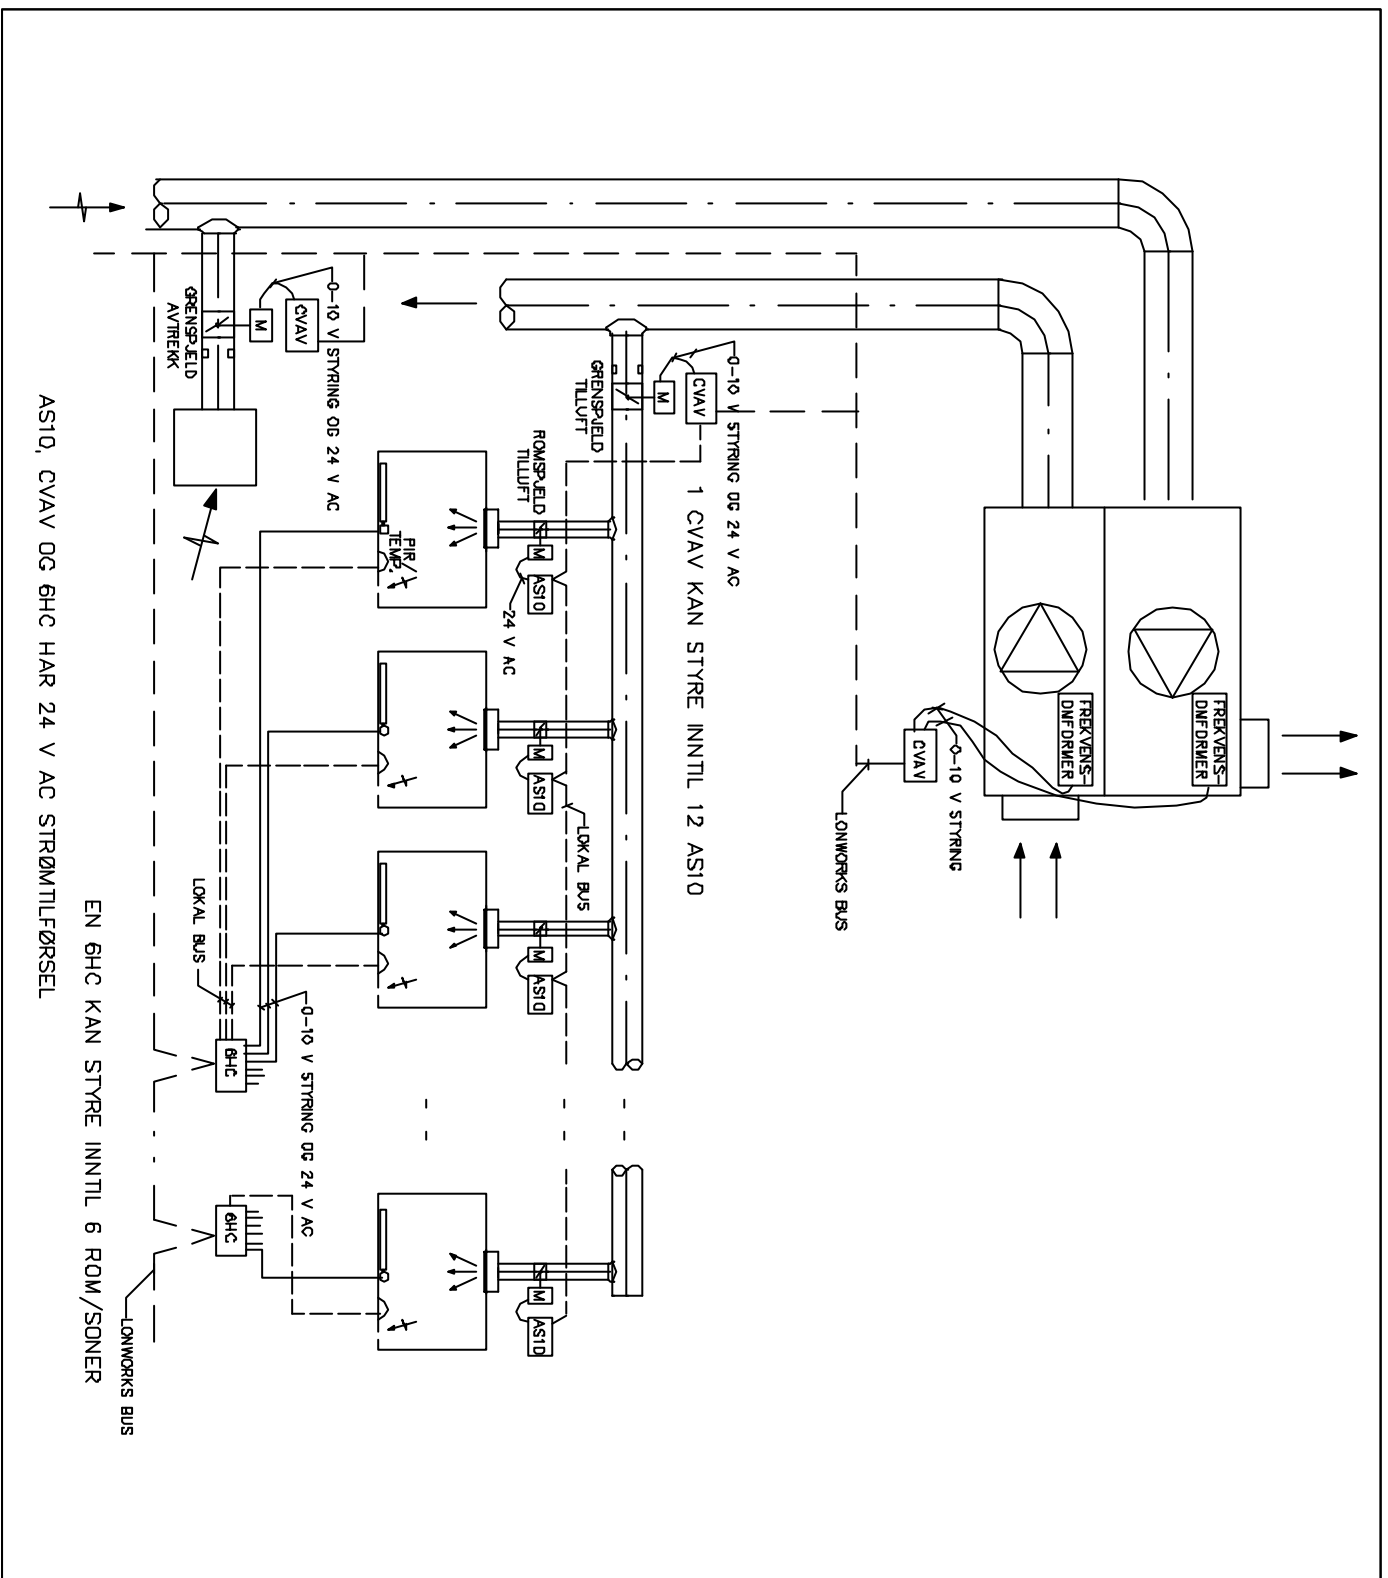

- Romspjeld: ON/OFF
- Grenspjeld: Modulerende med målestasjon
- Sentralavtrekk
- Kombinerert persondetektor (PIR) og termostat tilkoblet 6HC via lokal bus
- Tilstedeværelse og temperatur for de enkelte rom/soner spres som variabler i LonWorks-nettverket og benyttes av CVAV for styring av ventilasjonen
- Avtrekkspjeldet kommuniserer via LonWorks med tilluft-grenspjeldene. Avtrekksluftmengden er derved til enhver tid lik summen av tilluftsmengdene
- 6HC styrer vannbåren varme