


KRO DBV

Behovsstyrt ventilasjon

Temperaturstyring

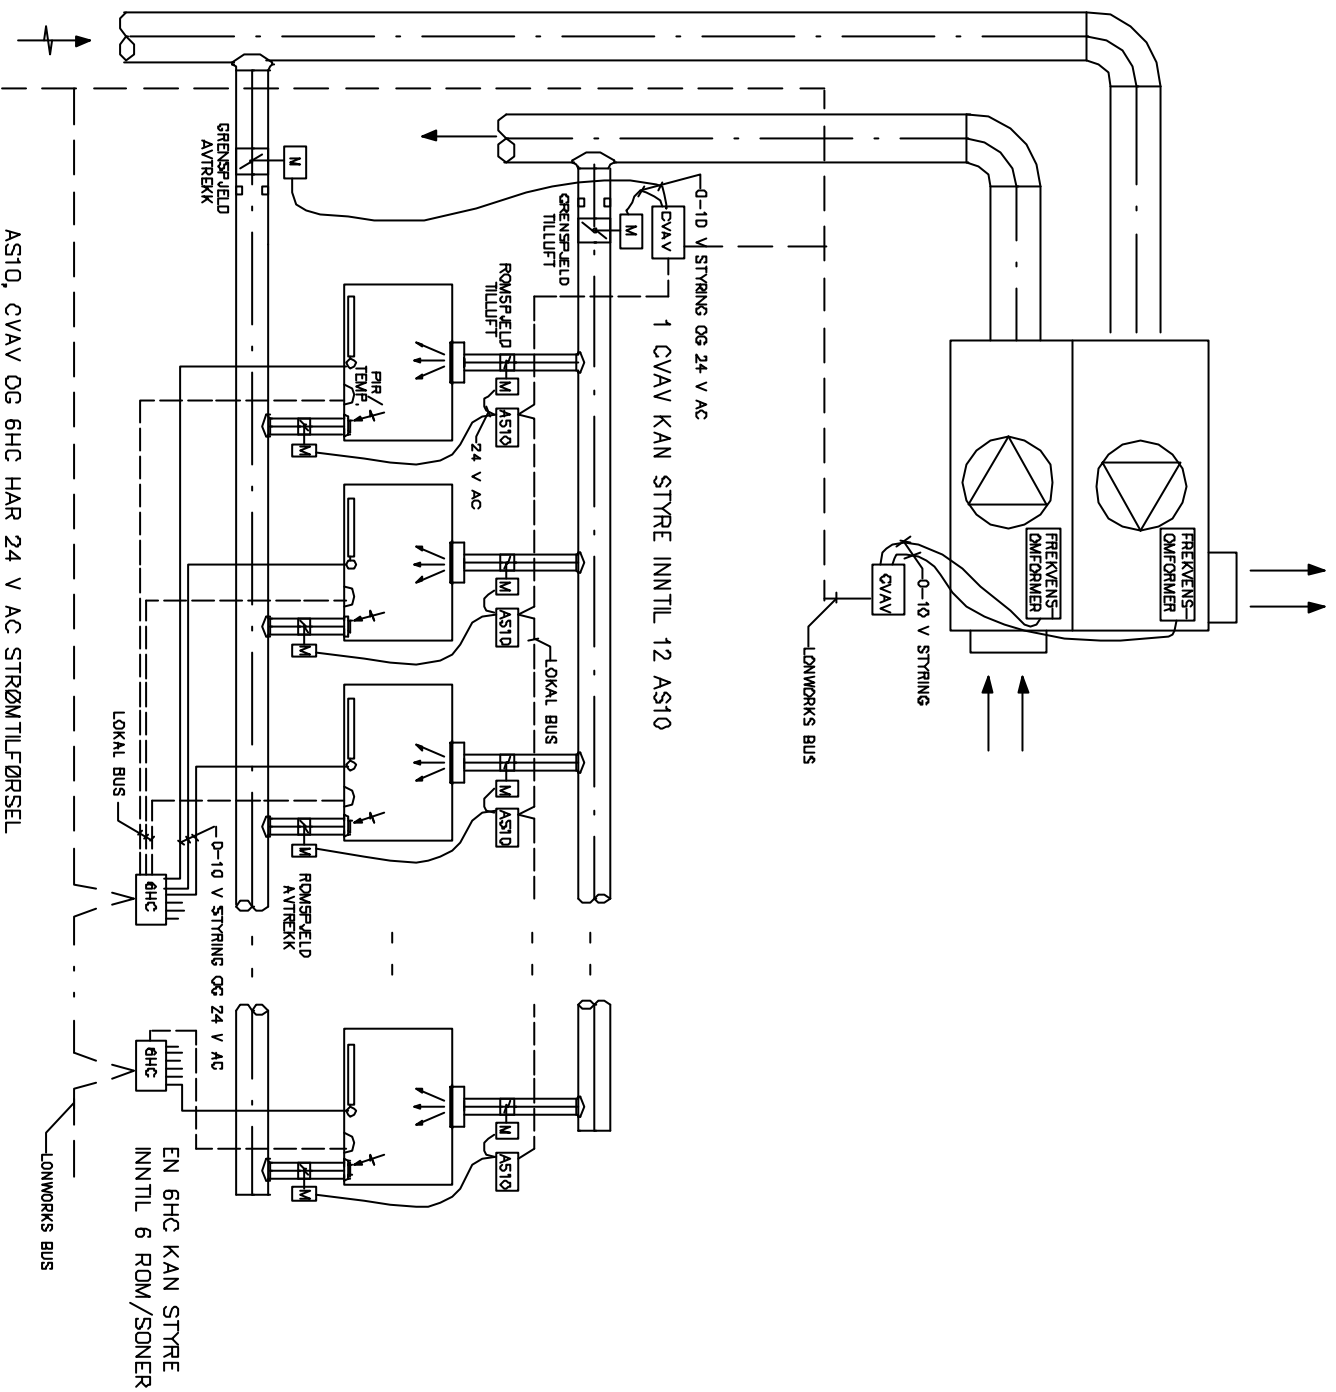

- Romspjeld: ON/OFF
- Grenspjeld: Modulerende med målestasjon
- Tilluft og avtrekk til hvert rom/soner
- Kombinert persondetektor (PIR) og termostat tilkoblet 6HC via lokal bus
- Tilstedeværelse og temperatur for de enkelte rom/soner spres som variabler i LonWorks-netverket og benyttes av CVAV for styring av ventilasjonen
- Avtrekkspjeld "slave" av tilluftspjeld
- 6HC styrer vannbåren varme