


# KRO DBV

## Behovsstyrt ventilasjon Temperaturstyring Lysstyring

AS10, CVAV OG 6HC HAR 24 V AC STRØMTILFØRSEL  
IR2L HAR 230 V AC STRØMTILFØRSEL

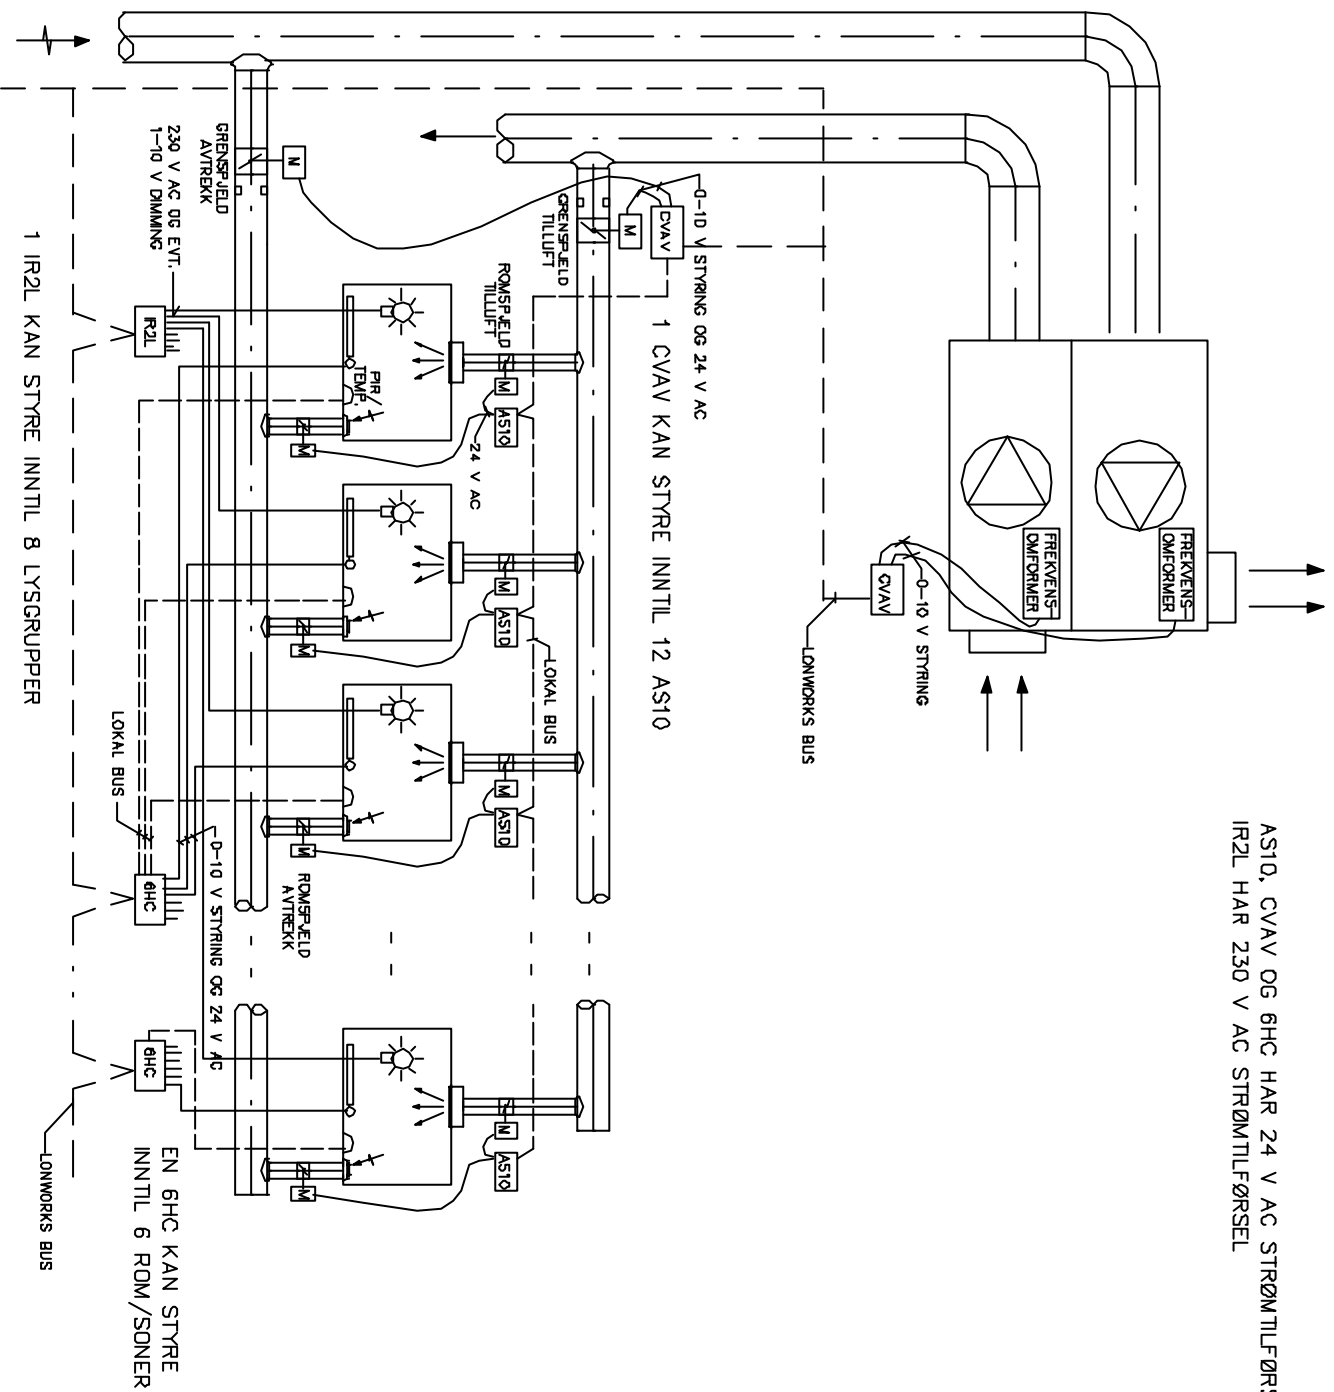

- Romspjeld: ON/OFF
- Grenspjeld: Modulerende med målestasjon
- Avtrekkspjeld "slave" av tilluftspjeld
- Kombinert persondetektor (PIR) og termostat tilkoblet 6HC via lokal bus
- Tilstedeværelse og temperatur for de enkelte rom/soner spres som variabler i LonWorks-netverket og benyttes av CVAV for styring av ventilasjonen
- Tilluft og avtrekk til hvert rom/soner
- 6HC styrer vannbåren varme
- IR2L styrer lys av/på og/eller dimmer